

殿

納 入 仕 様 書

カルモア酸素クラスター除菌脱臭装置



Levion

株式会社カルモア **KALMOA**



104-0033 東京都中央区新川2-9-5 tel:03-5540-5855 fax:03-5540-5854

シルフィードmini(ミニ)型 施工要領書

取付位置 ▶ 給気口付近の天井または壁で、給気口からの給気 airflow が当たりやすい位置

取付例



本体取付け付近に、100V電源を設けてください。

壁面の場合の取付例



給気口近傍の壁面もしくは天井面へ取り付けて下さい。

居室の壁面（天井付近）の取付例



高い位置に取り付けて下さい。



禁止

排気口付近には絶対に取り付けてないで下さい。

生成された酸素クラスターイオンがそのまま排気され、脱臭効果が発揮されません。

取付要領

1. 取付部(天井・壁など)の種類

■石こうボード及びベニヤ板

■コンクリート及びブロック

■木部

※設置場所材質に適合したアンカーボルト及びタッピングビス、コーススレッド等を使い、脱落する事の無いように取付けて下さい。アンカーボルト及びタッピングビス、コーススレッド等は市販されているものをお使い下さい。

2. 取付部

①ブラケットで取付穴位置をけがきし、この位置に下穴を空けるか

ビスで直接固定します。 本体の取付穴(φ4.5mm×4)に4カ所 M4ビス推奨

※ 壁面に取り付ける際は、ブラケットの本体側取付け面側に「▽」の印が刻印されていますので、「▽」に印が向くように取り付けてください。

②シルフィードmini本体の裏側にも「▽」の印がありますので、

ブラケットと同じ向きに▽をあわせ穴位置を確認しながらはめ込み、下方向へスライドすると「カチッ」と音がし、上方向に抜けづらくなりブラケットと本体が固定できます。

3. 電気配線

酸素クラスター除菌脱臭装置は、機器が取り外せるよう必ずコンセント接続として下さい。

シルフィードmini型の電源プラグの形状はACアダプタです。

(電源コードの長さは約1.8mです。)




注意

シルフィードmini型は換気設備(給気ファンまたは排気ファン)と連動制御されるように電気配線工事を行って下さい。


機器の作動確認

1. 電源プラグをコンセント(单相100V交流)に差し込んで下さい。
2. 本体のスイッチはありません。
3. 約1分後にファンが動きイオンを発生します。




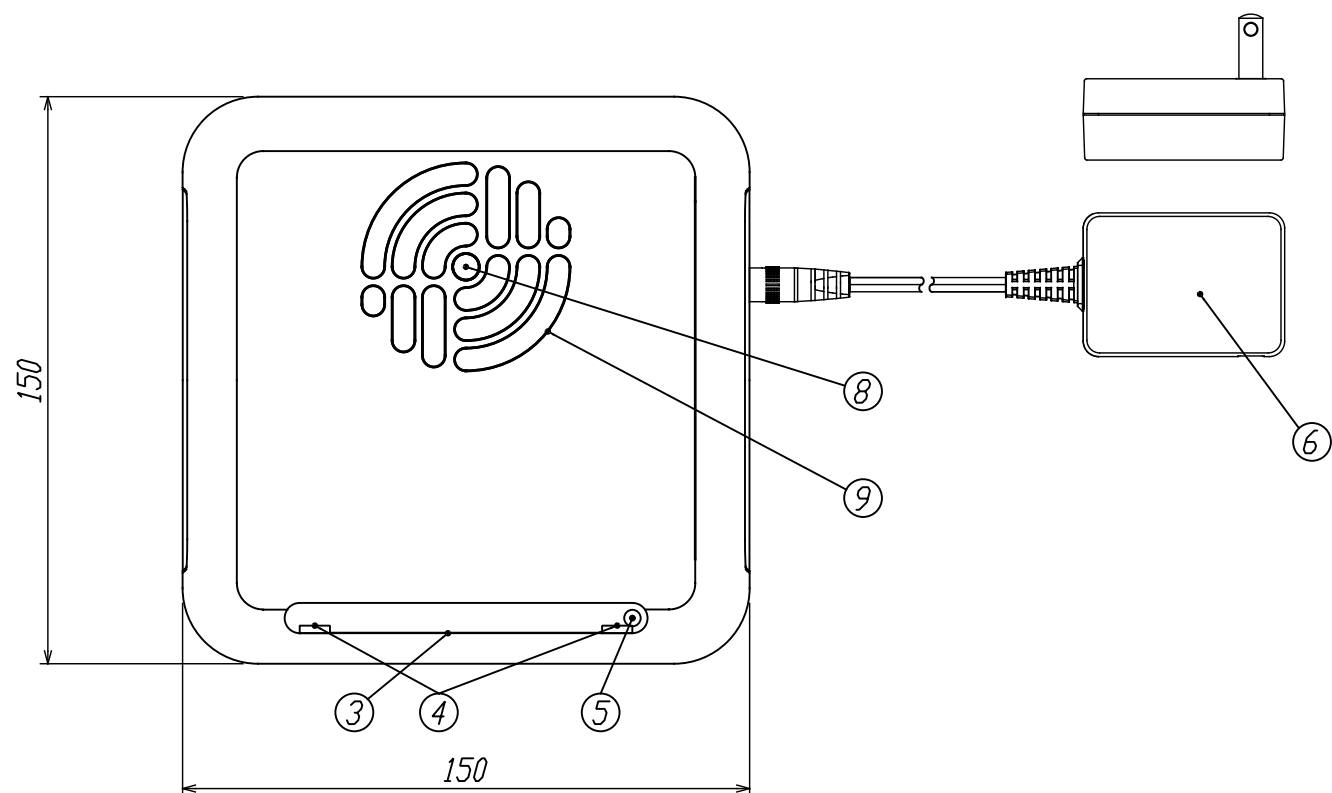

正面図

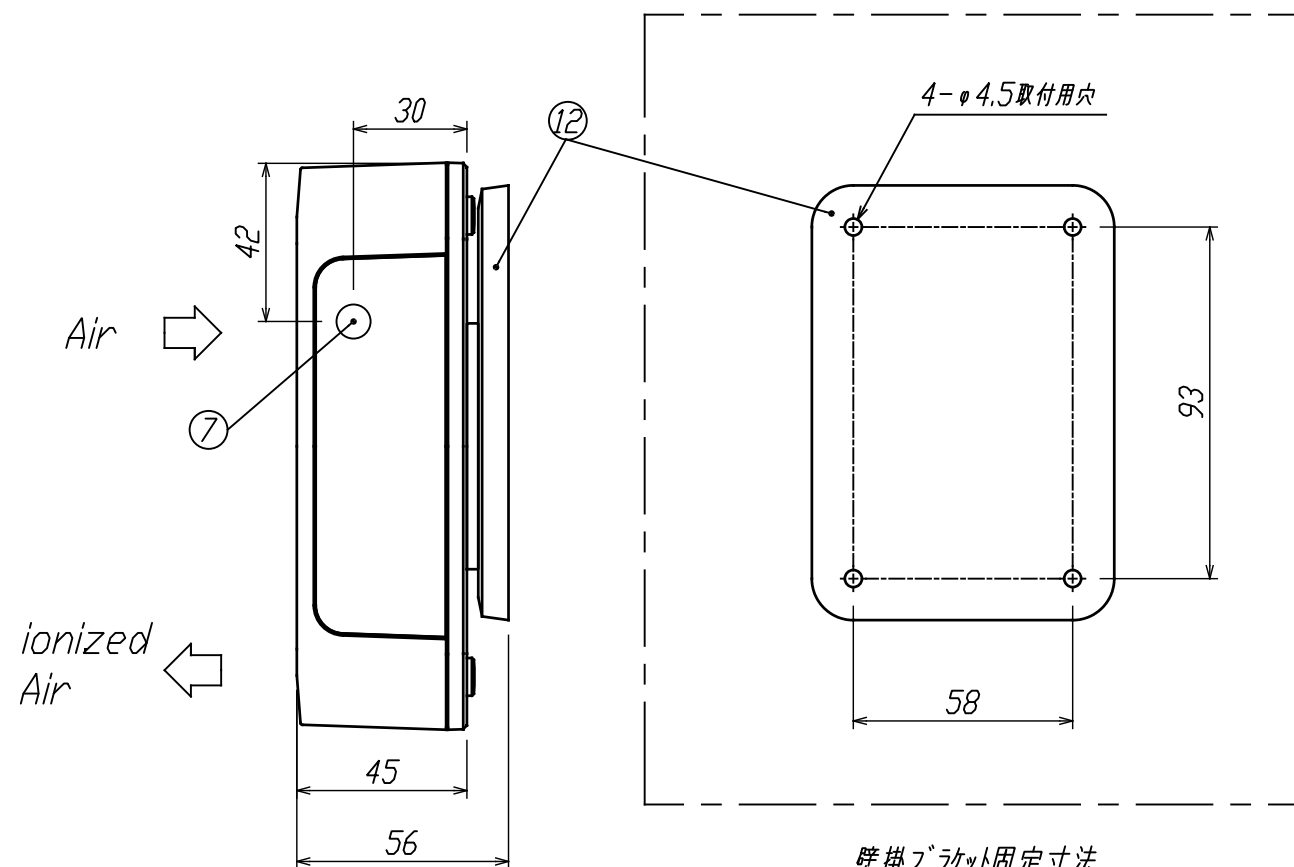


側面図

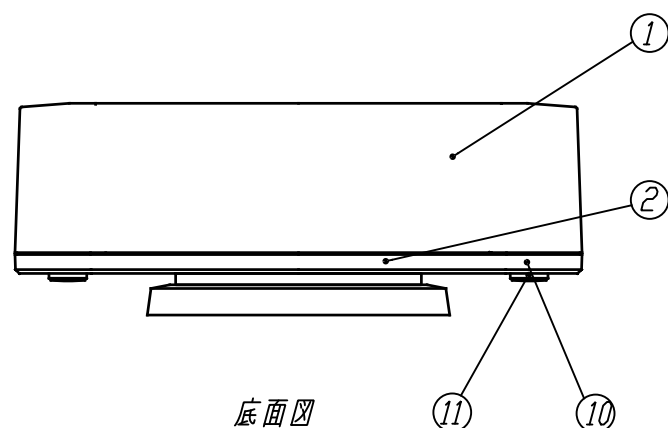

底面図

定格容積	60m ³
電 源	100V, 50/60Hz
消費電力	6W
重 量	0.65kg

ACアダプタ寸法詳細図

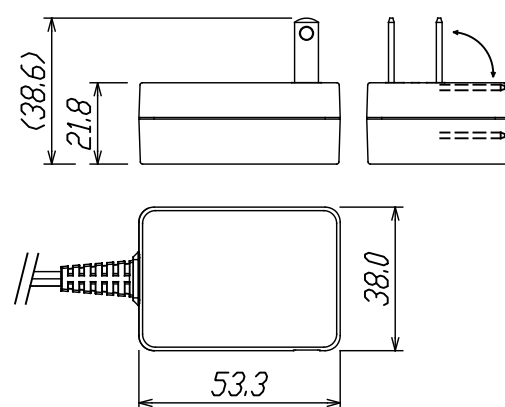

項目	部品名称	材質	数量	摘要
①	ケース	難燃性ABS	1	
②	カバー	難燃性ABS	1	
③	放電フィルム	マイカ	1	
④	高圧接点プレート	SUS304	1	金メッキ処理
⑤	アラームランプ		1	赤色LED
⑥	ACアダプタ		1	入力 AC100-240V 50/60Hz 20VA 出力 DC24V 0.4A コード長 約1.8m
⑦	DCジャック		1	
⑧	エアフィルター		1	
⑨	フィンガーガード	難燃性ABS	1	ケースに加工済み
⑩	本体ビス	鉄	4	ニッケルメッキ
⑪	ゴム足	エラストマ	4	
⑫	壁掛ブラケット	難燃性ABS	1	

旧図番：DY116044-B→D000000026500

※ACアダプタ変更の件

DES.BY 奥山	一般公差 TOLERANCE	材質 MATERIAL	R度 SCALE	単位 UNIT	図法 PROJECT	名称 TITLE
DET.BY	0. ±		1/2	mm	第一角法	シルフィードmini
CHK.BY	0.0 ±					室内露出設置タイプ
	0.00 ±					
DATE 22.02.01	一般仕上面 FINISH	株式会社カルモア			図番 DWG.NO.	D000000039700
▽ ▽ ▽ ▽ ▽						

※本仕様は予告なく変更する場合がございます。予めご了承下さい。